


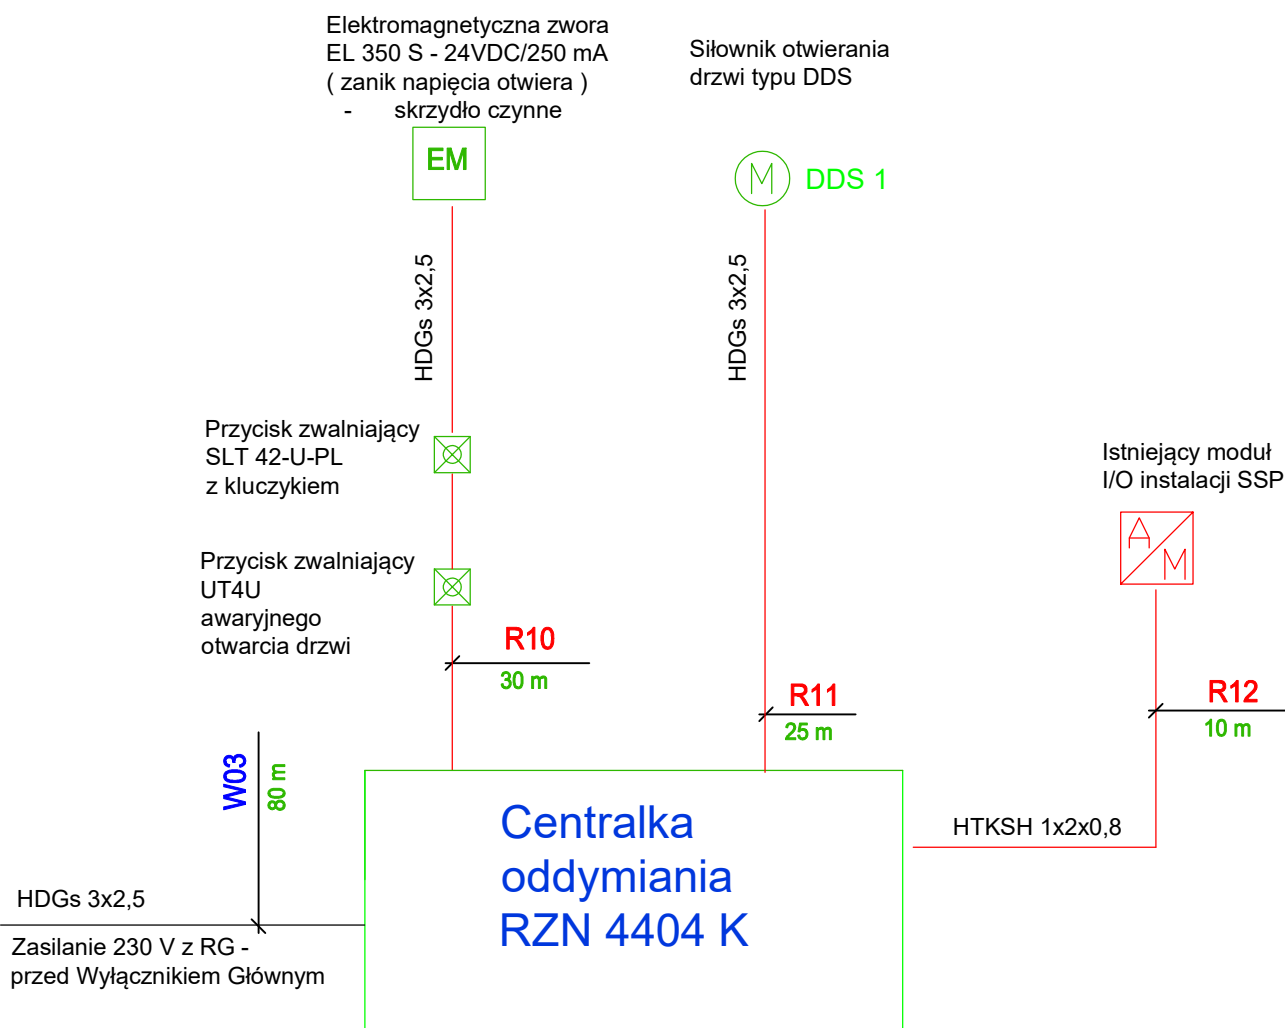

UWAGI :

1. Prowadzenie kabli wtynkowo,
dla kabli ognioodpornych – pt na uchwytych E90

LEGENDA

RZN Centrałka oddymiania RZN 4408 K

DDS1 Napęd drzwiowy DDS

R03 Kabel sygnałowy centrałki RZN

W02 Kabel zasilający centrałkę -
instal. el. klatki K2

Istniejący moduł I/O - instalacji SSP

Puszka EI90

Przycisk zwalniający UT 4U

EM Elektromagnetyczna zwora

 Miastoprojekt - Gliwice SPÓŁKA Z O.O. 44-100 GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 6B/6, 032-237-43-37				Nr umowy: WRI-RZPO.273.0032.2018
Zadanie inwest.: Przebudowa klatki schodowej K1 w bud. A Starostwa Powiatowego w Gliwicach – AKTUALIZACJA				Stadium: P.W.
Treść rys. : INSTALACJE NISKOPRĄDOWE I ELEKTRYCZNE Wyjście na ul. Zygmunta Starego - schemat instalacji				Skala: -
Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.:
Projektował	mgr inż. Krzysztof Stalmach	137/90		03.2018
Opracował				Nr rys.:
Sprawdził	mgr inż. Danuta Szpetman	SLK/6812/PWBE/16		E-05