

# **Zalecenia w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami**


# Zalecenia po wizji lokalnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach

## Winda


Na podstawie analizy dokumentacji budowlanej pn. „Platforma osobowa dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach” ustalono, że planowana inwestycja spełnia kryteria dostępności.

Niemniej z uwagi na brak informacji szczegółowych w dokumentacji dodatkowo zalecamy:

- lokalizację przycisków otwierających drzwi windy w taki sposób by osoba na wózku znajdowała się poza obrysem drzwi uruchamiając przycisk

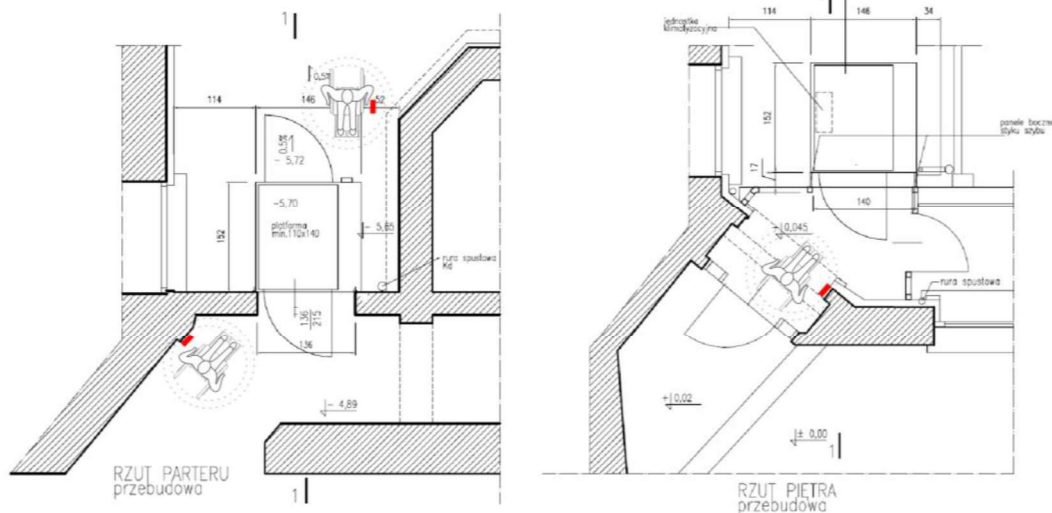

- lokalizację przycisków otwierających drzwi wewnątrz windy na środku panelu sterowania tak by użytkownicy mieli go w zasięgu ręki niezależnie od ustawienia.

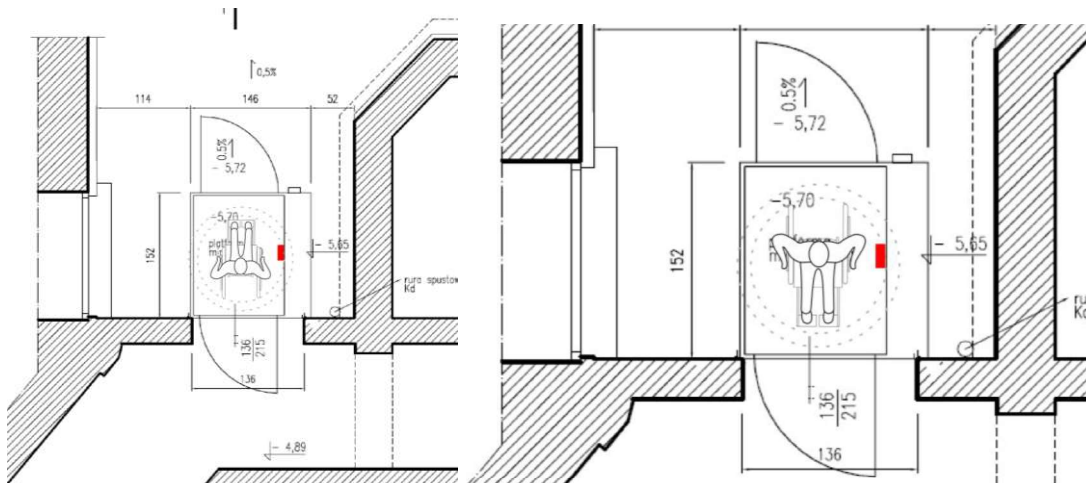

- zapewnienie panelu sterowania platformą umożliwiające korzystanie osobom o ograniczonej sprawności fizycznej

**przykład rozwiązania poprawnego** – duże przyciski, nie wymagające użycia palców (można naciskać całą dłoń, można oprzeć dłoń o przycisk w czasie jazdy)



przykład rozwiązania niedopuszczalnego – małe przyciski, wymagające użycia jednego palca do wciskania, brak możliwości oparcia całej dłoni na przycisku skutkujący koniecznością utrzymywania ręki w powietrzu w czasie jazdy (utrzymywania ręki siłą mięśni).



- zalecamy montaż luster wewnętrznych na wszystkich drzwiach/kondygnacjach platformy. Lustra ułatwiają wyjeżdżanie z windy tyłem.