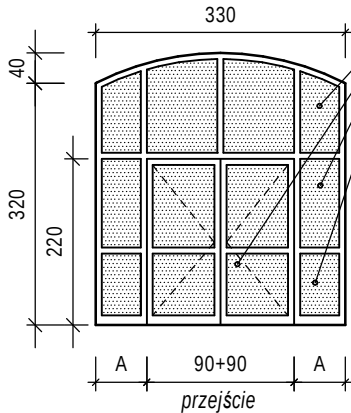
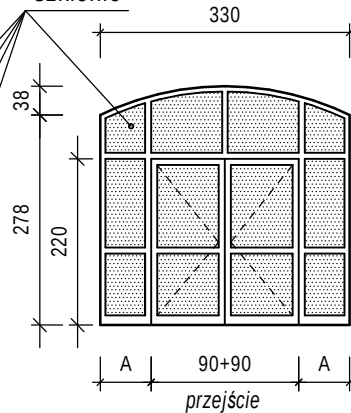
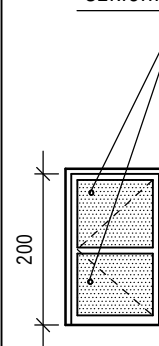
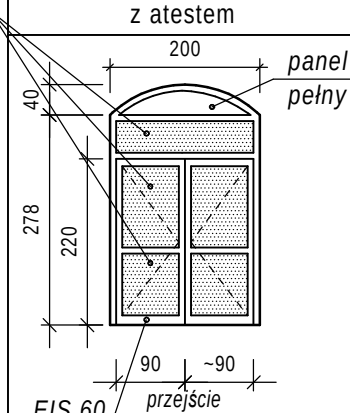



RODZAJ ELEMENTU	ŚCIANKI DRZWIOWE I DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE				
	OGNIOODPORNE (skrzydła drzwiowe - EI 30, elementy stałe - EI 60)				
OZNACZENIE NA RZUCIE	D 1	D 2	D 3	D 4	N 1
WIDOK 1:100					
	dwuskrzydłowe		skrzydło lewe	dwuskrzydłowe	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY DRZWI cm	220		200	220	
SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA DRZWI cm	90 + 90 = 180			90 + ~90	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY cm	330 x 320/360	330 x 278/316	134 x 207	200 x 278/318	130 x 140
RAZEM szt.	1	1	1	1	1
UWAGI	drzwi bezprogowe				
	wszystkie skrzydła wyposażone w samozamykacz nawierzchniowy z obustronną elektromechan. blokadą położenia otwarcia umieszczoną w szynie ślizgowej oraz z mechanizmem regulacji kolejności zamykania				
	drzwi wyposażone w klamkę przeciwpożarową antyzaczeopową oraz zawiasy umożliwiające wyłożenie skrzydła poza kąt 90°				
	szklenie specjalne, warstwowe, ogniochronne o grubości: dla EI60 - 25 mm, dla EI30 - 16 mm Kolor: RAL 8019				

Przed zamówieniem ślusarki dokonać dokładnego pomiaru geometrii istn. otworów w stanie wykończonym
Szerokość przejścia (przejście) - szer. światła otworu drzwiowego przy skrzydle odchylonym o 90°
W zestawianiu podano wymiary wymagane (pozostałe wymiary - wynikowe)

 Miastoprojekt-Gliwice SPÓŁKA Z O.O. 44-100 GLIWICE, UL. T. KOŚCIUSZKI 6b/6, tel. 32 749 95 25, NIP 631-010-25-19				Nr umowy: WRI-RZPO.273.0032.2018
Temat	Aktualizacja projektu przebudowy klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach			Stadium: P.B-W
Treść rys.: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ				Skala: 1:100
Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.: 03.2018
Projektował	mgr inż. arch. K. Krupka	675/83		Nr rys.: 5
Opracował	tech. H. Nocoń			
Sprawdził	mgr inż. arch. B. Mierzwińska	139/87		